


Trykkvakt 2 kontakter Type AKM 47500

11-14 Alarm
21-24 Utkobling

Fabrikkinnstilling
Alarm 30 kPa
Utkobling 35 kPa

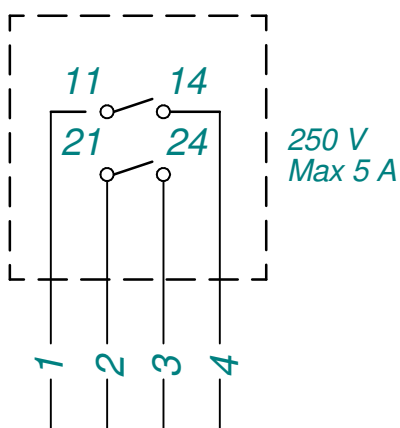

Rev.a: Merking 11-14 og 21-24 var før 13-14 og 23-24 14.11.2016 rb



MØRE TRAFØ AS
N-6230 SYKKYLVEN

Koblingsskjema for
Signalutstyr

Koblingsskjema
KS-4443

Dato:
22.10.93 A.N
Rev.15/11-16

Sign.

RB