

Trykkvakt 2 kontakter
Type AKM 47500

Signaltermometer *)


11-14 Alarm
21-24 Utkobling
Fabrikkinnstilling
Alarm 30 kPa
Utkobling 35 kPa

13-14 Alarm
23-24 Utkobling

Normalinnstilling:

Temp.kl. A
Alarm 90° C
Utkobling 105° C

Temp.kl. B
Alarm 105° C
Utkobling 120° C

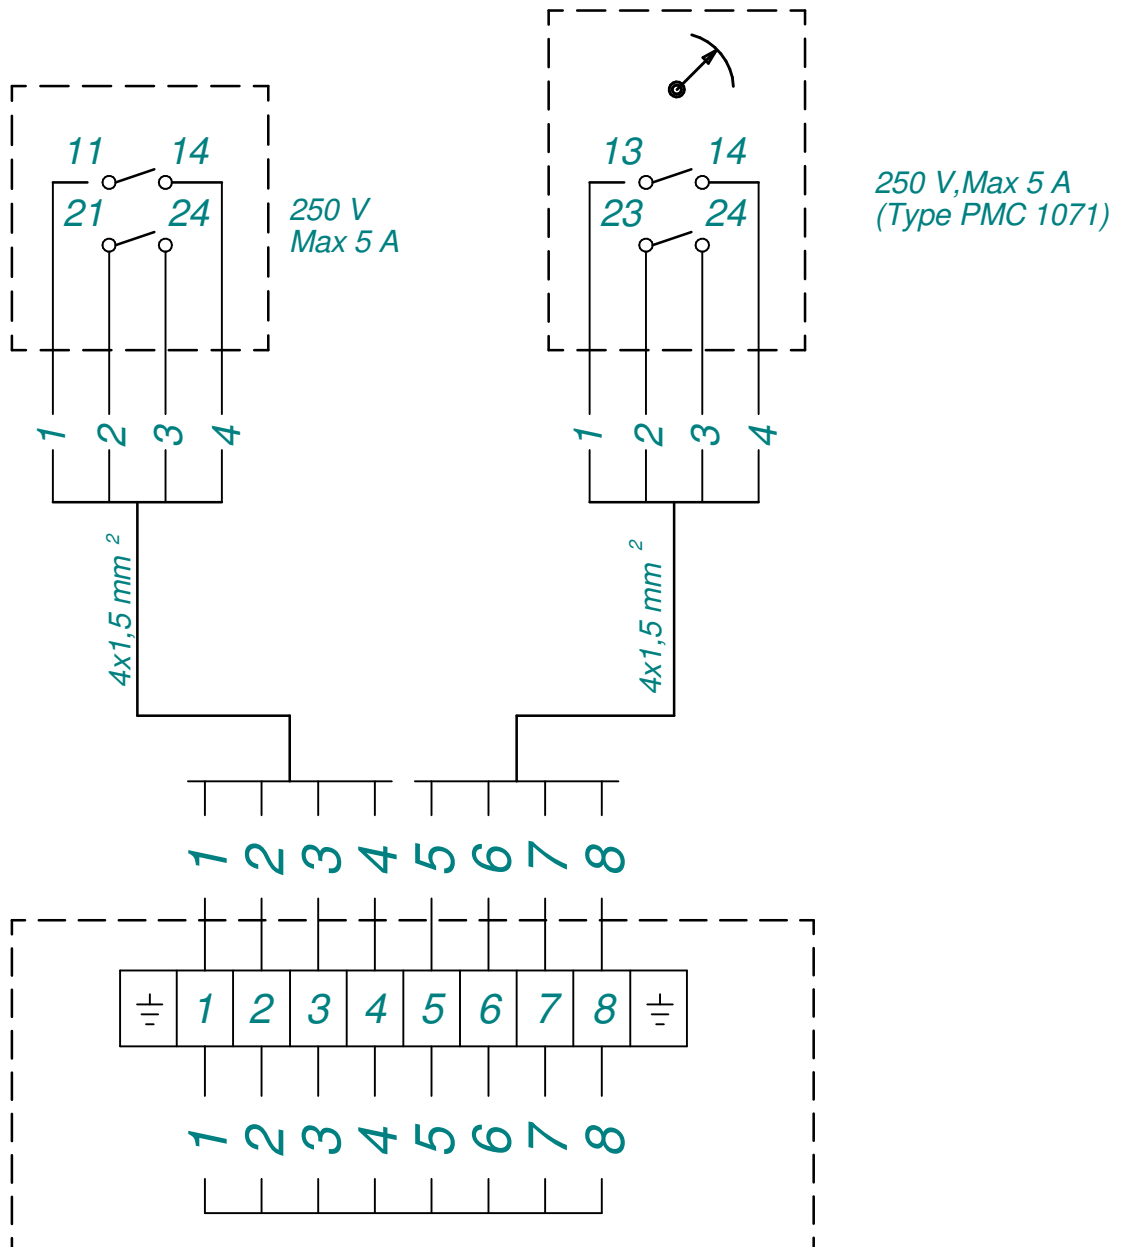

Rev. a: Signaltermometer, type AKM 44612, eller tilsvarende, f.eks. PMC 1071. 24.02.2009 rb
Rev.b: Vedr. Trykkvakt: Merking 11-14 og 21-24 var før 13-14 og 23-24 18.11.2016 rb

**MØRE
TRAFØ**

MØRE TRAFØ AS
N-6230 SYKKYLVEN

Koblingsskjema for
Signalutstyr

Koblingsskjema
KS-4496

Dato:
06.11.98 A.A
Rev.18/11-16

Sign.

RB