

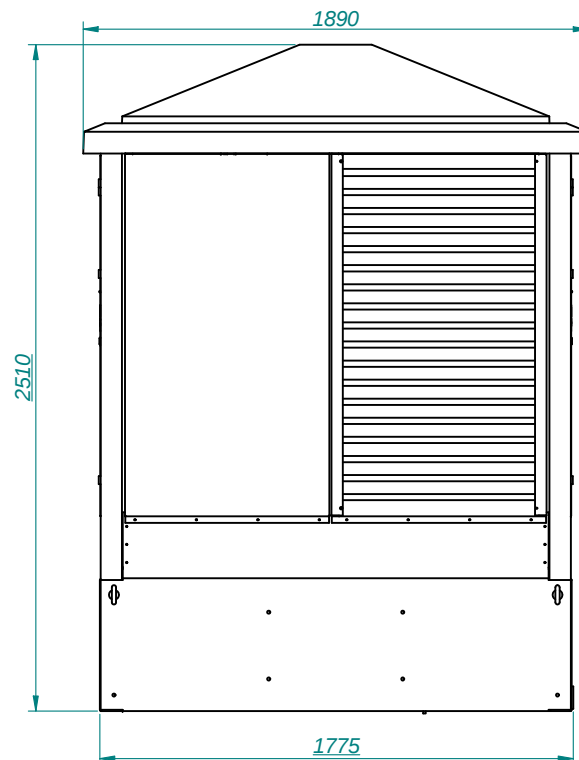
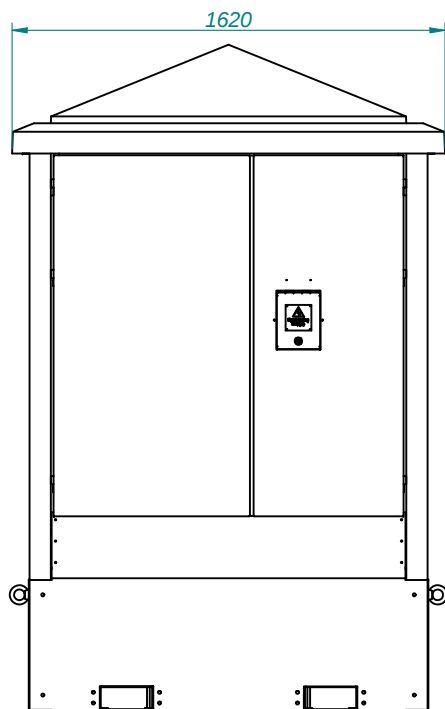
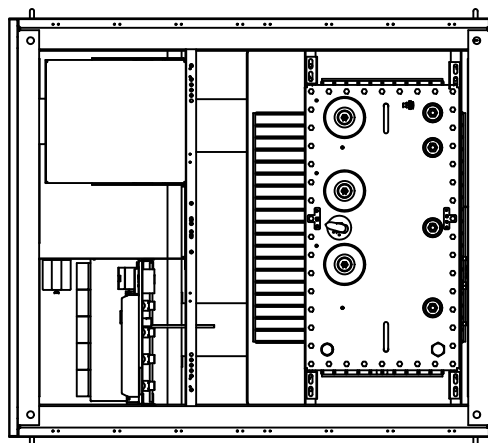


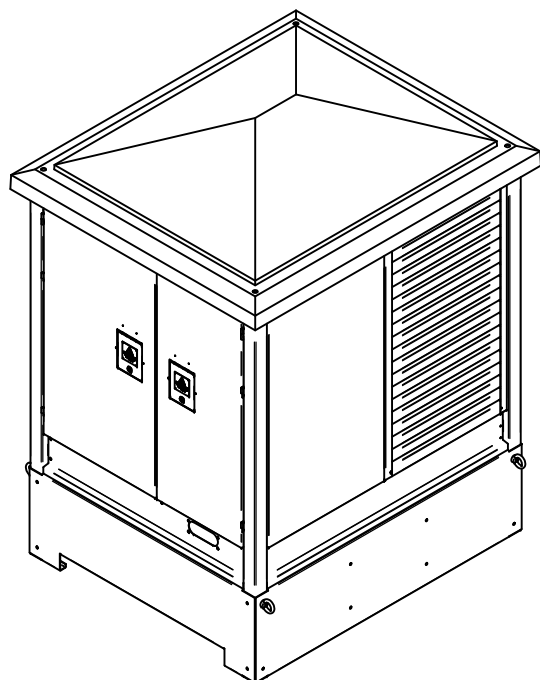

Bakkenivå

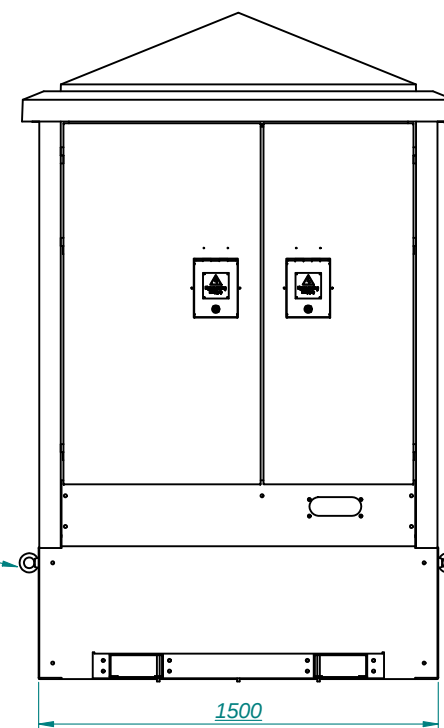

Vekt uten anlegg og trafo: 550kg

Hs: 1- eller 2-kurs kompaktanlegg
eller UCE sikringsholdere
Ls: Maks 5 sikringslister 400A
Trafo: Maks 315kVA

Material:

1:20

Målskisse FLEX2 - 315

Fundament

Skala:

Dato: 02.12.2011

A3

Mod. av: berrag

Projeksjons-
metode

Kontroll:



Erstatning for:

Erstattet av:



Tgn. nr:

Rev. nr:




MØRE
TRAFOMØRE TRAFO AS
N-6230 SYKKYLVEN

N-4357A

Side 1 av 1

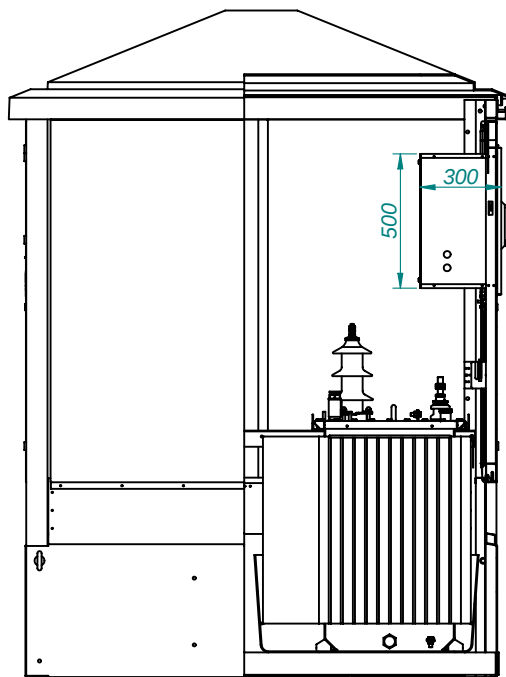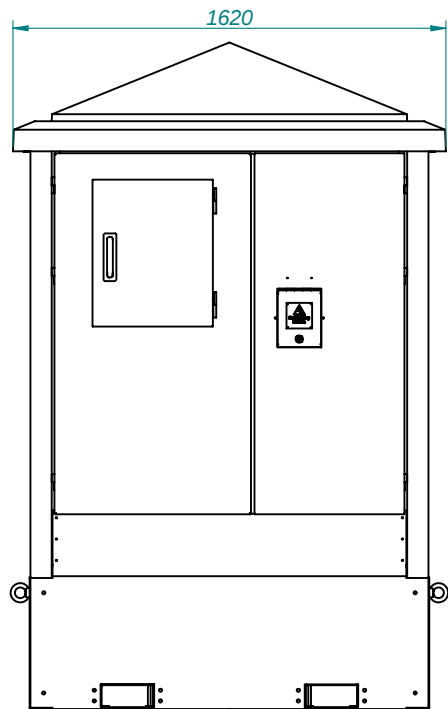

Snitt A-A

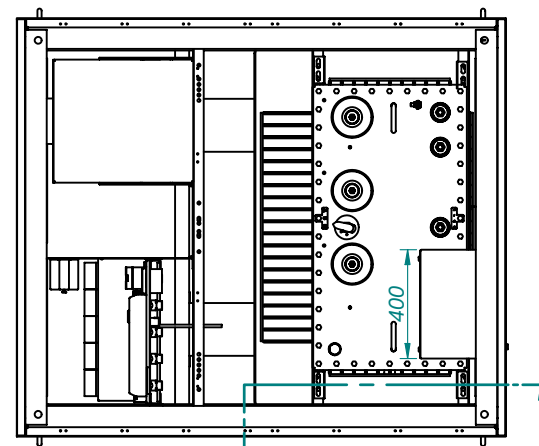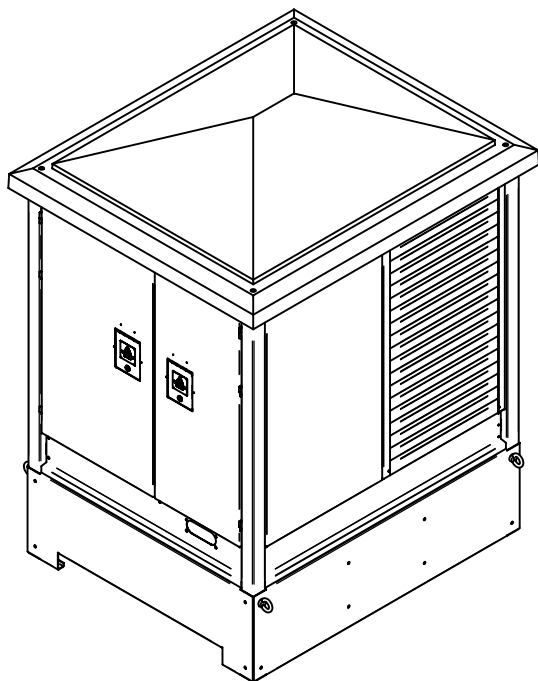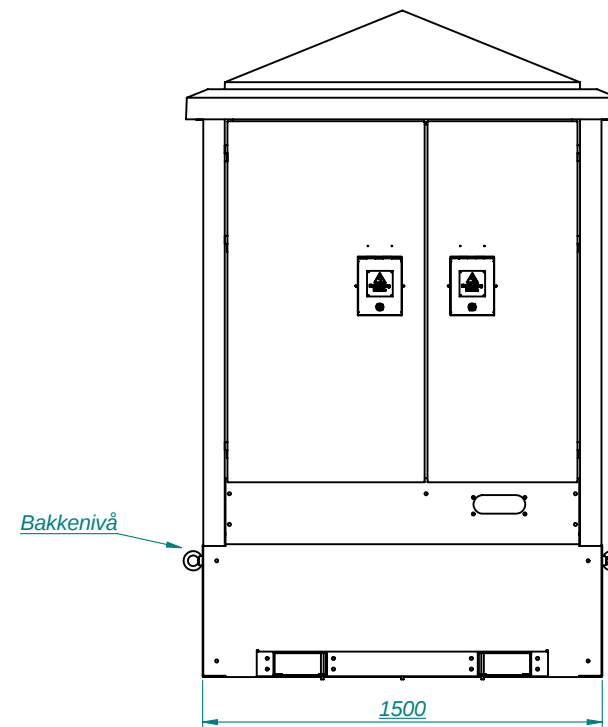

Vekt uten anlegg og trafo: 550kg

Hs: 1- eller 2-kurs kompaktanlegg
eller UCE sikringsholdere

Ls: Maks 5 sikringslister 400A

Trafo: Maks 315kVA

Målskisse FLEX2 - 315
Fundament AMS-skap

Skala:	Dato:
1:20	29.02.2012
A3	Mod. av: berrag
Projeksjons- metode	Kontroll:
Erstatning for:	Erstattet av:



MØRE TRAFØ AS
N-6230 SYKKYLVEN

Tgn. nr:

Rev. nr:

N-4357B

Side 1 av 1